


**ОТЧЁТ**  
о выполнении предписания ОНД и ПР Брюховецкого района  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Согласно предписанию об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности №21/1 от 09.02.2022 года, для устранения нарушений были приняты следующие меры:

Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Отметка о выполнении
Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей менее 1,35 метра	п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», ст.53 № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Выполнено Отчёт по расчёту величин пожарного риска МБДОУ ДС №15 «Березка» №14
Не предоставлен сертификат соответствия на горючие покрытие пола (линолеум) используемое на путях эвакуации	п.2.3 ст. 134 № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Выполнено Декларация о соответствии № RU Д RU.PA01.B.02795/21
Отсутствует противопожарный люк 2 типа для выхода на чердак с коридора	п.7.7 СП 4.13130.2013 «Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям»	Выполнено договор с ООО «Прометей» от 05.04.2022 г., акт выполненных работ
Ширина эвакуационных выходов не соответствует действующим нормам пожарной безопасности (менее 1,2 м.)	п.4.2.19 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	Выполнено Отчёт по расчёту величин пожарного риска МБДОУ ДС №15 «Березка» №14
Двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки не предусмотрены противо-	п.23 Правил противопожарного режима в РФ, ст. 89 № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях	Выполнено Отчёт по расчёту величин пожарного риска МБДОУ ДС №15 «Березка» №14

пожарными, с пределом огнестойкости не менее EI 15	пожарной безопасности», п.5.2.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	
--	---	--

Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 15 «Березка» ст. Переясловской муниципального образования Брюховецкий район

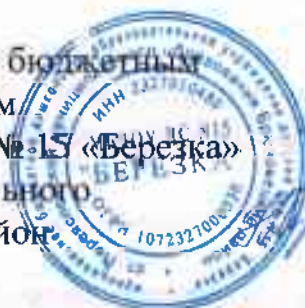

Н.Н. Левжинская